

Logitec LSV-5S4CKW & LSV-5S4CEW における  
「EATON UPS 管理ソフトウェア IPP/IPM1.42」

動作検証報告書

ダイトエレクトロン株式会社  
新規事業開発部 EATON 製品グループ

2014 年 8 月 4 日

Rev	更新日	変更概要
01	2014/08/04	新規作成

## 1. 概要

Logitech LSV-5S4CKW (Windows Server 2012R2) 環境と  
Logitech LSV-5S4CEW (Windows Server 2008R2) 環境において、  
EATON UPS 管理ソフトウェア IPP/IPM 1.42 が  
正常に動作する事を確認する。

## 2. 検証場所

ダイトエレクトロン株式会社 東京本部(麴町)

## 3. 検証期間

2014年7月3日(木)～7月30日(水)

## 4. 検証環境

### 【Storage】

Logitech LSV-5S4CKW (Windows Server 2012R2)

Logitech LSV-5S4CEW (Windows Server 2008R2)

### 【UPS】


EATON 5P 750

### 【UPS 管理ソフトウェア】

EATON Intelligent Power Protector 1.42 for Windows

EATON Intelligent Power Manager 1.42 for Windows

## 5. 検証構成図

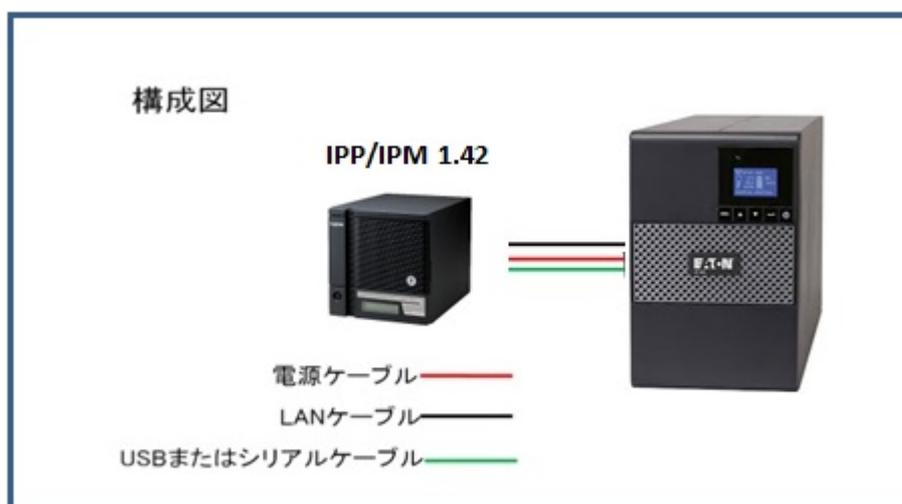

## 6. 検証内容

2つのストレージにそれぞれ EATON 5P 750 を接続し、下記の検証を行う。

- ・ 起動確認
- ・ IPP 1.42 for Windows をインストール
  - ・ UPS 5P 750 との連動動作 (RS-232C 接続)
  - ・ UPS 5P 750 との連動動作 (USB 接続)
  - ・ UPS 5P 750 との連動動作 (LAN 接続)
- ・ IPM 1.42 for Windows をインストール
  - ・ UPS 5P 750 との連動動作 (RS-232C 接続)
  - ・ UPS 5P 750 との連動動作 (USB 接続)
  - ・ UPS 5P 750 との連動動作 (LAN 接続)

## 7. 検証結果

検証結果を表に示す。

検証項目	Logitec LSV-5S4CKW	Logitec LSV-5S4CEW
起動確認	○	○
IPP 1.42 インストール	○	○
UPS 連動テスト (RS-232C)	○	○
UPS 連動テスト (USB)	○	○
UPS 連動テスト (LAN)	○	○
IPM 1.42 インストール	○	○
UPS 連動テスト (RS-232C)	○	○
UPS 連動テスト (USB)	○	○
UPS 連動テスト (LAN)	○	○

## 8. 結論

Logitec LSV-5S4CKW 環境と Logitec LSV-5S4CEW 環境において、  
Eaton UPS 管理ソフトウェア IPP/IPM 1.42 は正常に動作する。

## 9. お問い合わせ先

ダイトエレクトロン株式会社

Eaton 製品グループ

Tel. 03-3264-0207

E-Mail: [eaton@daitron.co.jp](mailto:eaton@daitron.co.jp)

Web サイト: [www.eaton-daitron.co.jp](http://www.eaton-daitron.co.jp)

—以上—